

Додаток 3
до Порядку технічного огляду, обстеження,
оцінки та паспортизації технічного стану,
здійснення запобіжних заходів для
безаварійного експлуатування систем
газопостачання



Рис. 1. Перевірка ізоляції методом трикутника

Додаток 4
до Порядку технічного огляду, обстеження,
оцінки та паспортизації технічного стану,
здійснення запобіжних заходів для
безаварійного експлуатування систем
газопостачання

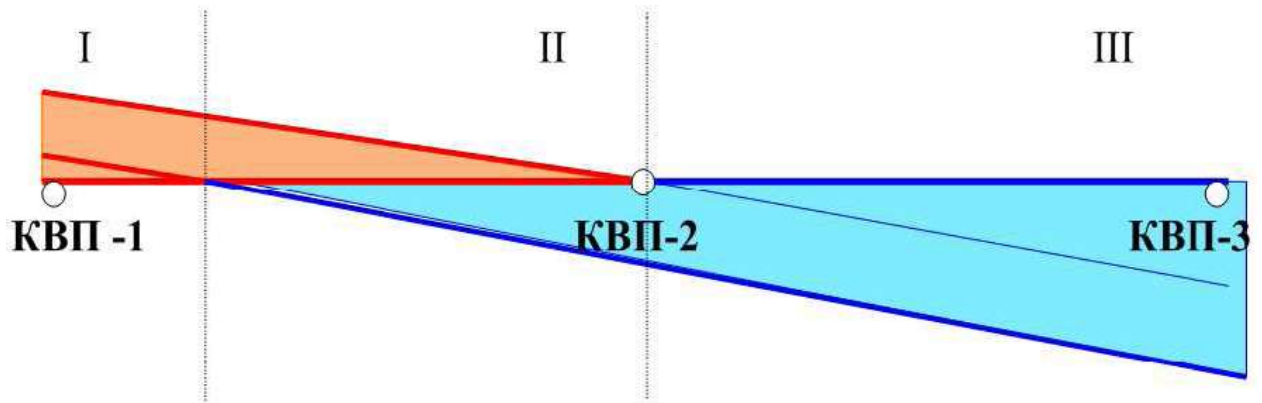


Рис. 1. Діаграма зсуву потенціалів на ділянці газопроводу:
I – анодна зона; II – знаковмінна зона; III – катодна зона (зона захисту)

Додаток 14

до Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання

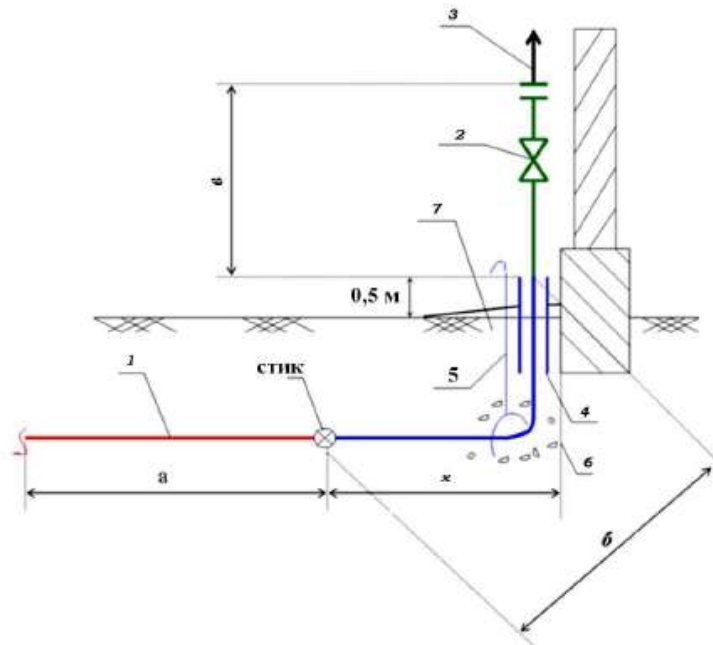


Рис.1. Структура газопроводу-вводу:

а – перша частина; б – друга частина; в – третя частина; х - відстань від крайнього зварювального стику перед поворотом на вихід газопроводу на поверхню до фундаменту будинків і споруд; 1 – газопровід-ввод; 2 – запірна арматура ;
 3 – ізолююче з'єднання або ізолююче фланцеве з'єднання; 4 – футляр;
 5 - трубка контрольна; 6 – засипка щебенева; 7 – вимощення.