

Зразок

ТАБЛО
чергового диспетчера ХНО

Можливі глибини розповсюдження хмари

Аміак, інверсія			
Кількість, т	Глибина, км		
Т	-20°C	0°C	+20°C
0,5	<0,5	<0,5	0,5
1	0,5	0,5	0,5
10	2,3	2,45	2,65
30	4,90	5,25	5,45

Аміак, ізотерія			
Кількість, т	Глибина, км		
Т	-20°C	0°C	+20°C
0,5	<0,2	<0,2	0,2
1	0,2	0,2	0,3
10	1,30	1,45	1,65
30	3,90	3,25	3,45

Графік визначення СВП

ВЧ	ДЕНЬ			НІЧ
	ВЧ	ПІДВІС	ПІДВІС	
ВЧ	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА
ВЧ-ДР	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА
ДР-ДР	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА
ВЧ-ДР-ДР	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА	ВІСІМКА

Телефони для оповіщення

Назва об'єкта	Телефон	Час підходу хмари, хв
Сектор I		
с. Осикове	32-45-76	23
Сектор II		
ВАТ «Еталон»	33-43-65	18
Сектор III		
ВАТ «Еталон»	32-11-23	15
с. Бурлацьке	34-12-91	26
Сектор IV		
завод «Феросплав»	33-45-91	12
с. Стрийське	35-29-61	22
Сектор V		
завод «Феросплав»	33-45-91	12
Сектор VI		
с. Машівка	33-81-01	28
Сектор VII		
с. Мирне	33-02-01	15
Сектор VIII		
с. Соснове	33-31-21	25

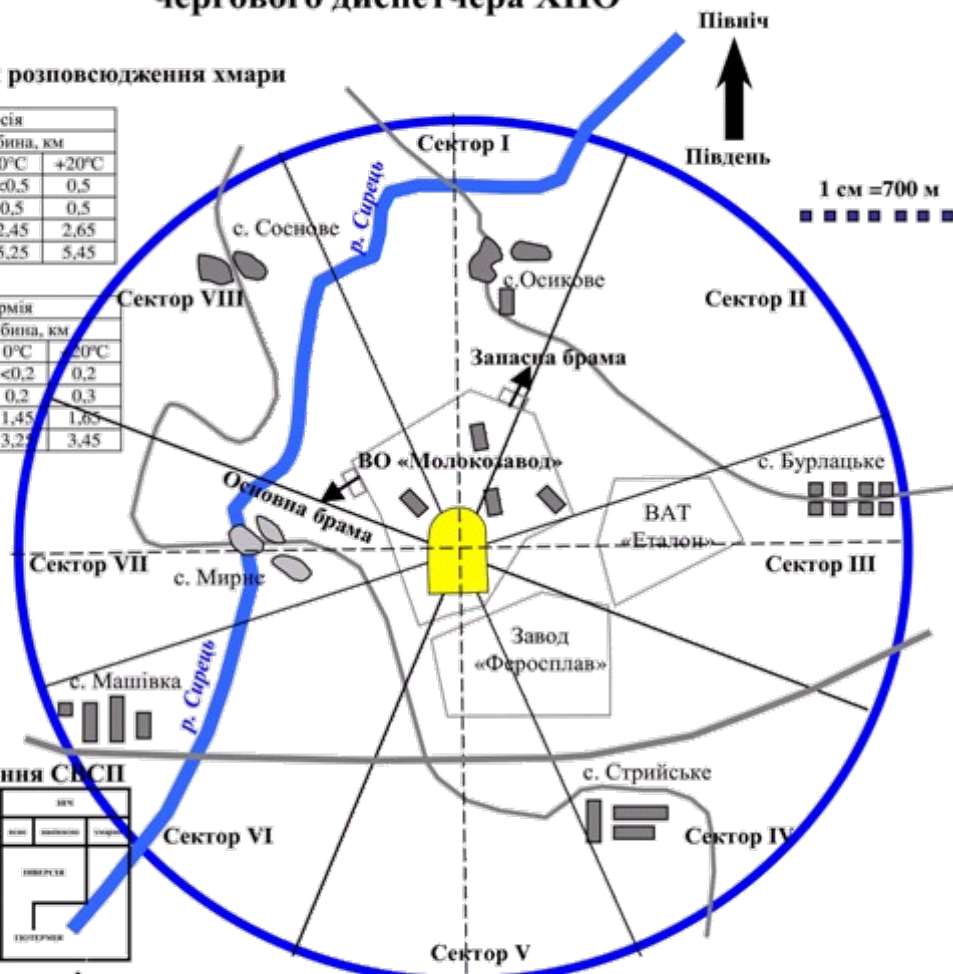


СХЕМА ОПОВІЩЕННЯ

